


* Кабель одобренного типа судовая витая пара

Примечание: Поставка датчиков, кнопки «Закрытие противопожарных дверей», поста «Сигнализация о закрытии противопожарных дверей» оговаривается при заказе.

Система сигнализации закрытия противопожарных дверей на контроллерах СС-24-КП

10 Зам.ННПС.001-43

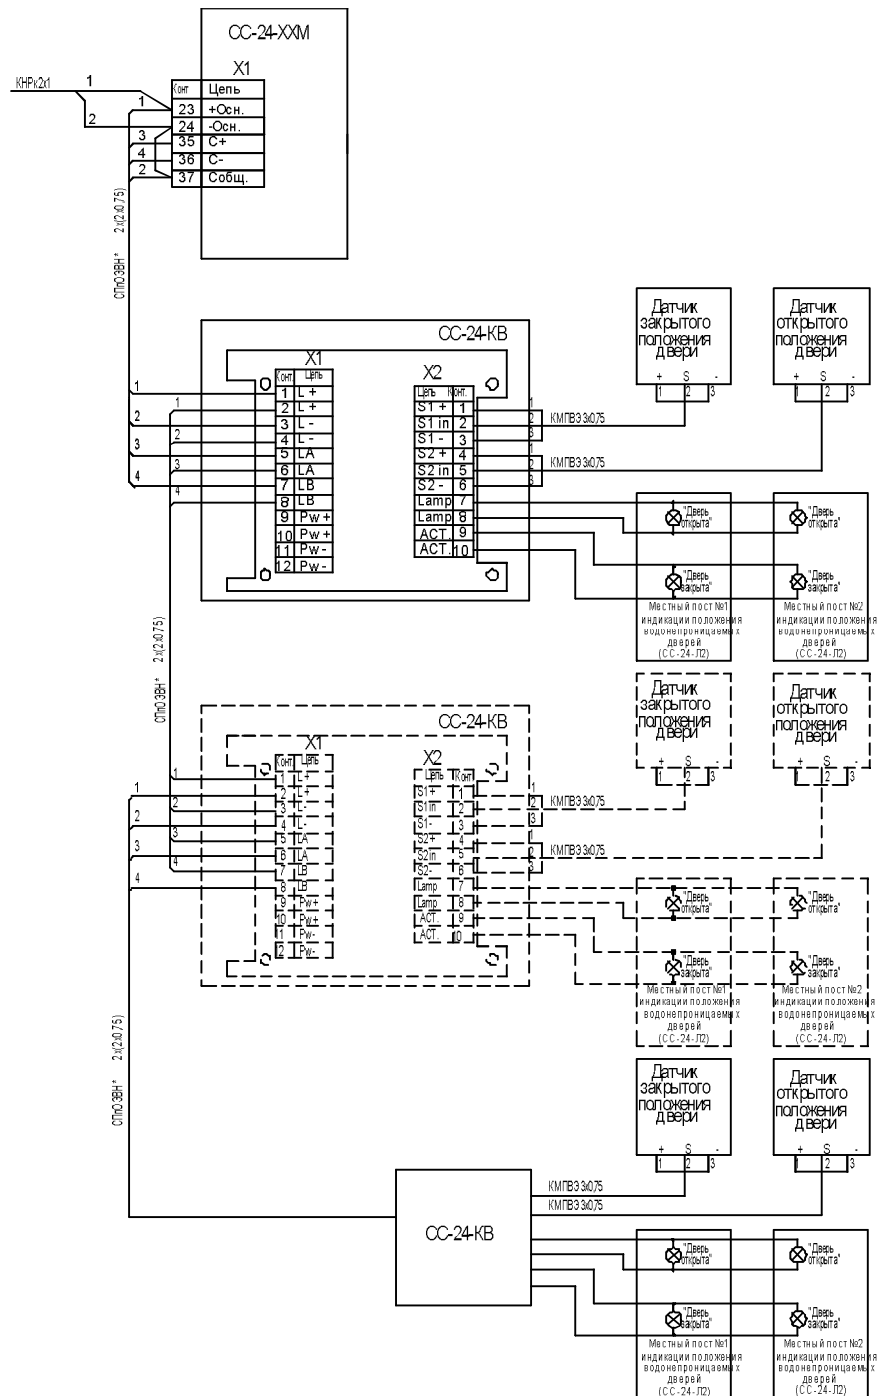

* Кабель одобренного типа судовая витая пара

Примечание: Поставка датчиков и светосигнальной аппаратуры для местного поста индикации положения водонепроницаемых дверей оговаривается при заказе.

Система сигнализации закрытия и открытия водонепроницаемых дверей на контроллерах СС-24-КВ

10 Зам.ННПС.001-43